

Rapporto di Prova n° 1700828/1/LABF del 20/03/2017

Pag. n° 1 di 2

Numero Accettazione: **1700828/1/LABF** del: **08/03/17**Data di arrivo: **08/03/2017**Campionato da: **Client**Data Campionamento: **07/03/17**Data Inizio Analisi: **08/03/17**Data Fine Analisi: **20/03/17**Campione Cliente: **Dronero - XX Settembre Impianto 1 - h 15:00**

Descrizione:

Prodotto: **Acqua di acquedotto**Imballo: **Plastic**Stoccaggio: **Fridge**Quantità: **500 ml**Richiedente: **PIER H2O S.R.L.
Via Bisalta, 70
12100 Cuneo (CN)**

Il presente Rapporto è costituito dai seguenti risultati di prova:

Parametro Analitico	UM	Valore	Incertezza	Limiti	Metodo
Concentrazione ioni idrogeno	upH	7,39		[6,5; 9,5] ⁽³⁾	APAT IRSA/CNR 2060 Man 29:2003
Colore	sc.Pt/Co mg/l	0			APAT IRSA/CNR 2020-C Man 29:2003
Odore	T.dil. 25°C	0			APAT IRSA/CNR 2050 Man 29:2003
Durezza Totale	°F	22,2		[15; 50] ⁽³⁾	APAT IRSA/CNR 2040A Man 29:2003
Residuo fisso a 180°C	mg/l	285		Max 1500 ⁽³⁾	APAT IRSA/CNR 2090-A Man 29:2003
Sodio (Na)	mg/l	5,8		Max 200 ⁽³⁾	APAT IRSA/CNR 3020 Man 29:2003
Calcio (Ca)	mg/l	53			APAT IRSA/CNR 3020 Man 29:2003
Magnesio (Mg)	mg/l	22			APAT IRSA/CNR 3020 Man 29:2003
Numero di Colonie su Agar a 22°C	UFC/ml	1			APAT IRSA/CNR 7050 Man 29:2003
Numero di Colonie su Agar a 36°C	UFC/ml	1			APAT IRSA/CNR 7050 Man 29:2003
Enterococchi	UFC/100 ml	0		Max 0 ⁽³⁾	ISO 7899-2:2000
Escherichia Coli	UFC/100 ml	0		Max 0 ⁽³⁾	ISO 9308-1:2014

Rapporto di Prova n° 1700828/1/LABF del 20/03/2017

Pag. n° 2 di 2

Numero Accettazione: **1700828/1/LABF** del: **08/03/17**Data di arrivo: **08/03/2017**Campionato da: **Client**Data Campionamento: **07/03/17**Data Inizio Analisi: **08/03/17**Data Fine Analisi: **20/03/17**Campione Cliente: **Dronero - XX Settembre Impianto 1 - h 15:00**

Descrizione:

Prodotto: **Acqua di acquedotto**Imballo: **Plastic**Stoccaggio: **Fridge**Quantità: **500 ml**Richiedente: **PIER H2O S.R.L.**

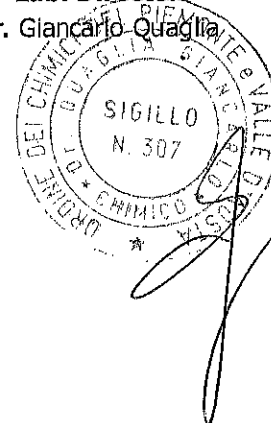
Il presente Rapporto è costituito dai seguenti risultati di prova:

Parametro Analitico	UM	Valore	Incertezza	Limiti	Metodo
Pseudomonas Spp	UFC/100 ml	0			MI20392:2003

(3) D.L.31 del 02/02/2001

Lab. Director

dr. Giancarlo Quaglia

Data Rapporto di Prova: **20/03/2017**